

## BLOC – PUERTA CORTAFUEGO Enrasada exterior 1 HOJA Ei 902-A/C-5/44 db.

Ensayo / Certificado  
Expediente nº 11/2241-159 EUROCLASES Categoría A APPLUS



Sistema Patentado / Título Modelo Utilidad / Solicitud nº201230712 Publicación nº ES1077415U

### DESCRIPCION

#### MARCO – composición:

Pre cerco de pino aferrado a pared.  
Cercos o Batientes de MDF hidrófugo de 70 a 155 mm  
Tapetas o tqapajuntas de MDF 70x10 mm  
Burlate acústico – intumescente, encastrado en el Cerco o Batiente

#### HOJA – composición:

Núcleo interior aglomerado de 40 mm  
Cantos Perimetrales de MDF recercados con Palusol de 40x2 mm  
Acabado a dos caras con tablero de partículas de 3 mm  
Acabado de MDF de 7mm a dos caras

#### MEDIDAS HOJA:

Ancho: de 700 mm hasta 820 mm  
Altura: de 1400 mm hasta 2420 mm  
Grueso 60 mm  
Peso 39 kg/m<sup>2</sup> (Aprox.)

#### MEDIDAS BLOC:

800 mm hasta 1000 mm  
1430 mm hasta 2170 mm  
70 mm hasta 155 mm  
47 Kg/m<sup>2</sup> (Aprox.)

#### HERRAJES:

4 Pernos acero inoxidable de 100x86 mm  
1 cerradura de pestillo y llave – antipánico-sin cilindro (no suministradas)  
Posibilidad de incorporar todo tipos de cerraduras  
Muelle cierra-puertas atornillado por superficie de la hoja (no suministrado)  
**Muelle oculto embutido canto superior ensayo ITS 96 DORMA (no suministrado)**  
Posibilidad de incorporar todos los tipos de cierra-puertas  
Burlate Automático PLANET HS RD/48 db. (no suministrado)

#### ACABADOS DE HOJA Y MARCO:

Fibras en crudo – Fibras pre-pintadas – Chapado en madera  
Natural – Lacado – melaminado o estratificado  
Acabados especiales según decoración

#### OPCIONES:

Cierre estanco parte inferior hoja suelo tipo guillotina  
Muelle oculto embutido en hoja  
Composiciones de chapa de madera  
Molduras y paneles en la hoja, composiciones de chapa de madera

#### ACRISTALAMIENTO:

Posibilidad de incorporar cristales redondos, cuadrados o rectangulares con medidas máximas de 0,7 m<sup>2</sup>

Datos orientativos. Reservado el derecho de modificación sin previo aviso, en el interés de la mejora del producto  
La instalación se efectuará según las indicaciones de colocación, en base a los ensayos efectuados.


Avda. Olímpica, 2B - 4  
46900 Torrent (Valencia)  
Telf & Fax. (+34) 961 550 641

info@pivoteck.com  
www.pivoteck.com

Ensayo / Certificado

Expediente nº 11/2241-159 EUROCLASES Categoría A APPLUS

Sistema Patentado / Título Modelo Utilidad / Solicitud nº201230712 Publicación nº ES1077415U

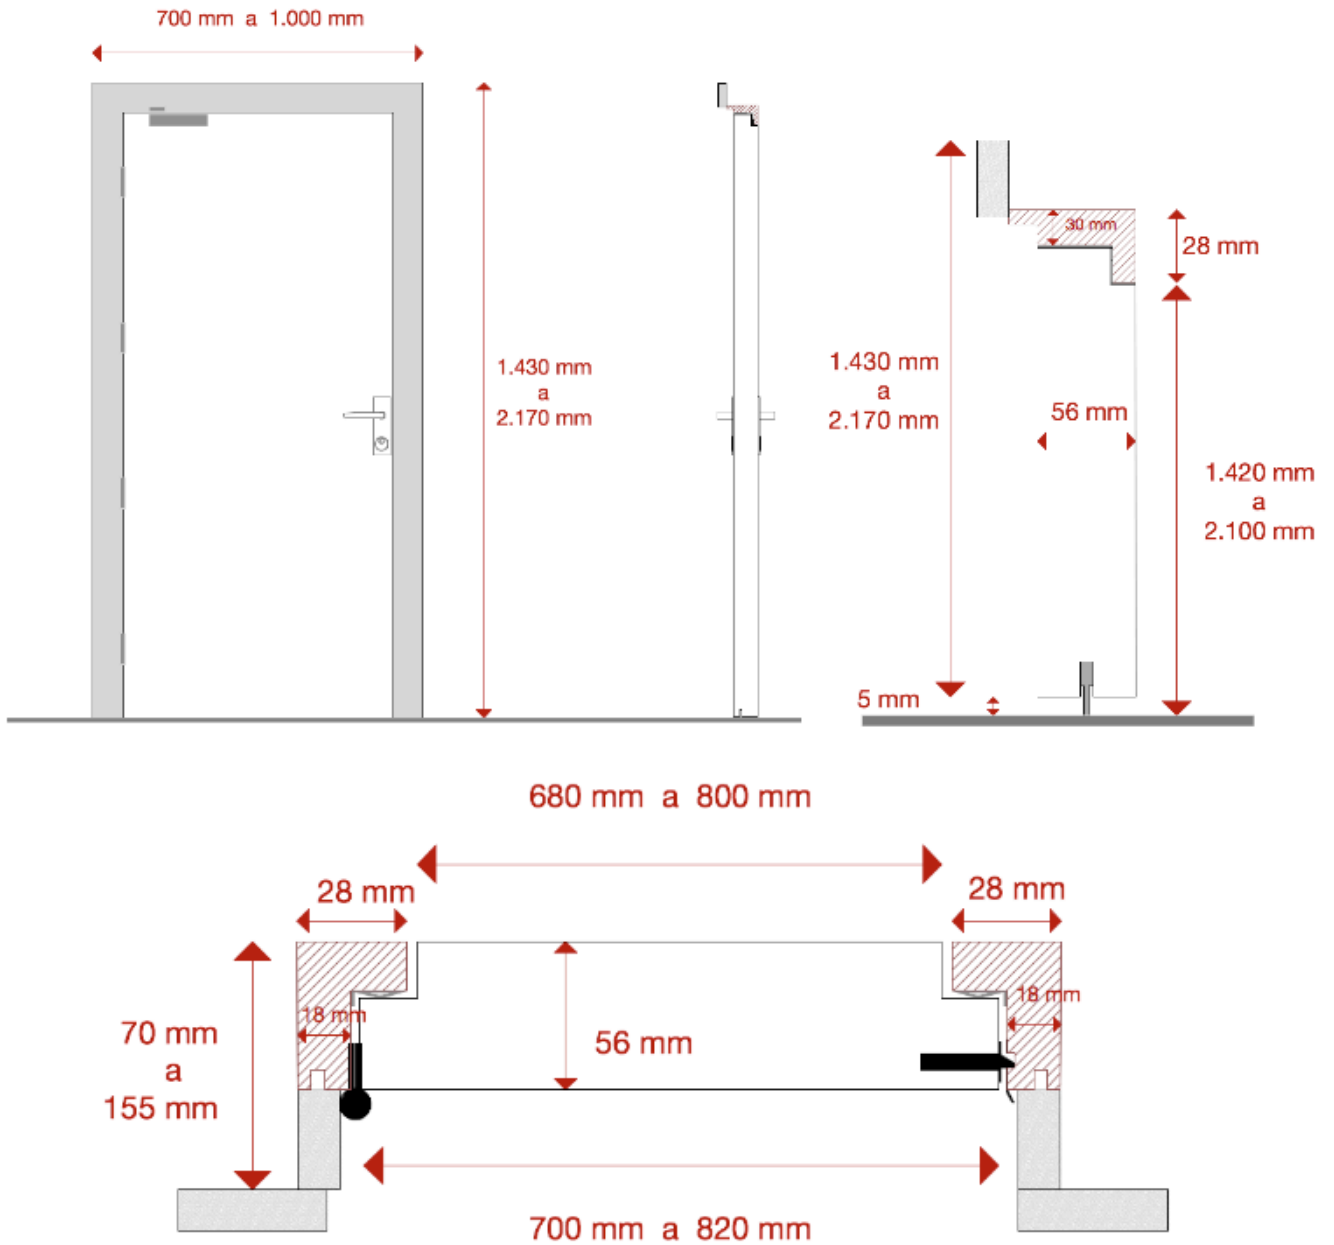

Datos orientativos. Reservado el derecho de modificación sin previo aviso, en el interés de la mejora del producto

La instalación se efectuará según las indicaciones de colocación, en base a los ensayos efectuados.